




## بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان فلوجارت فرآیند تریاژ

کد فرآیند: HW-PS-02

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۰/۷/۱

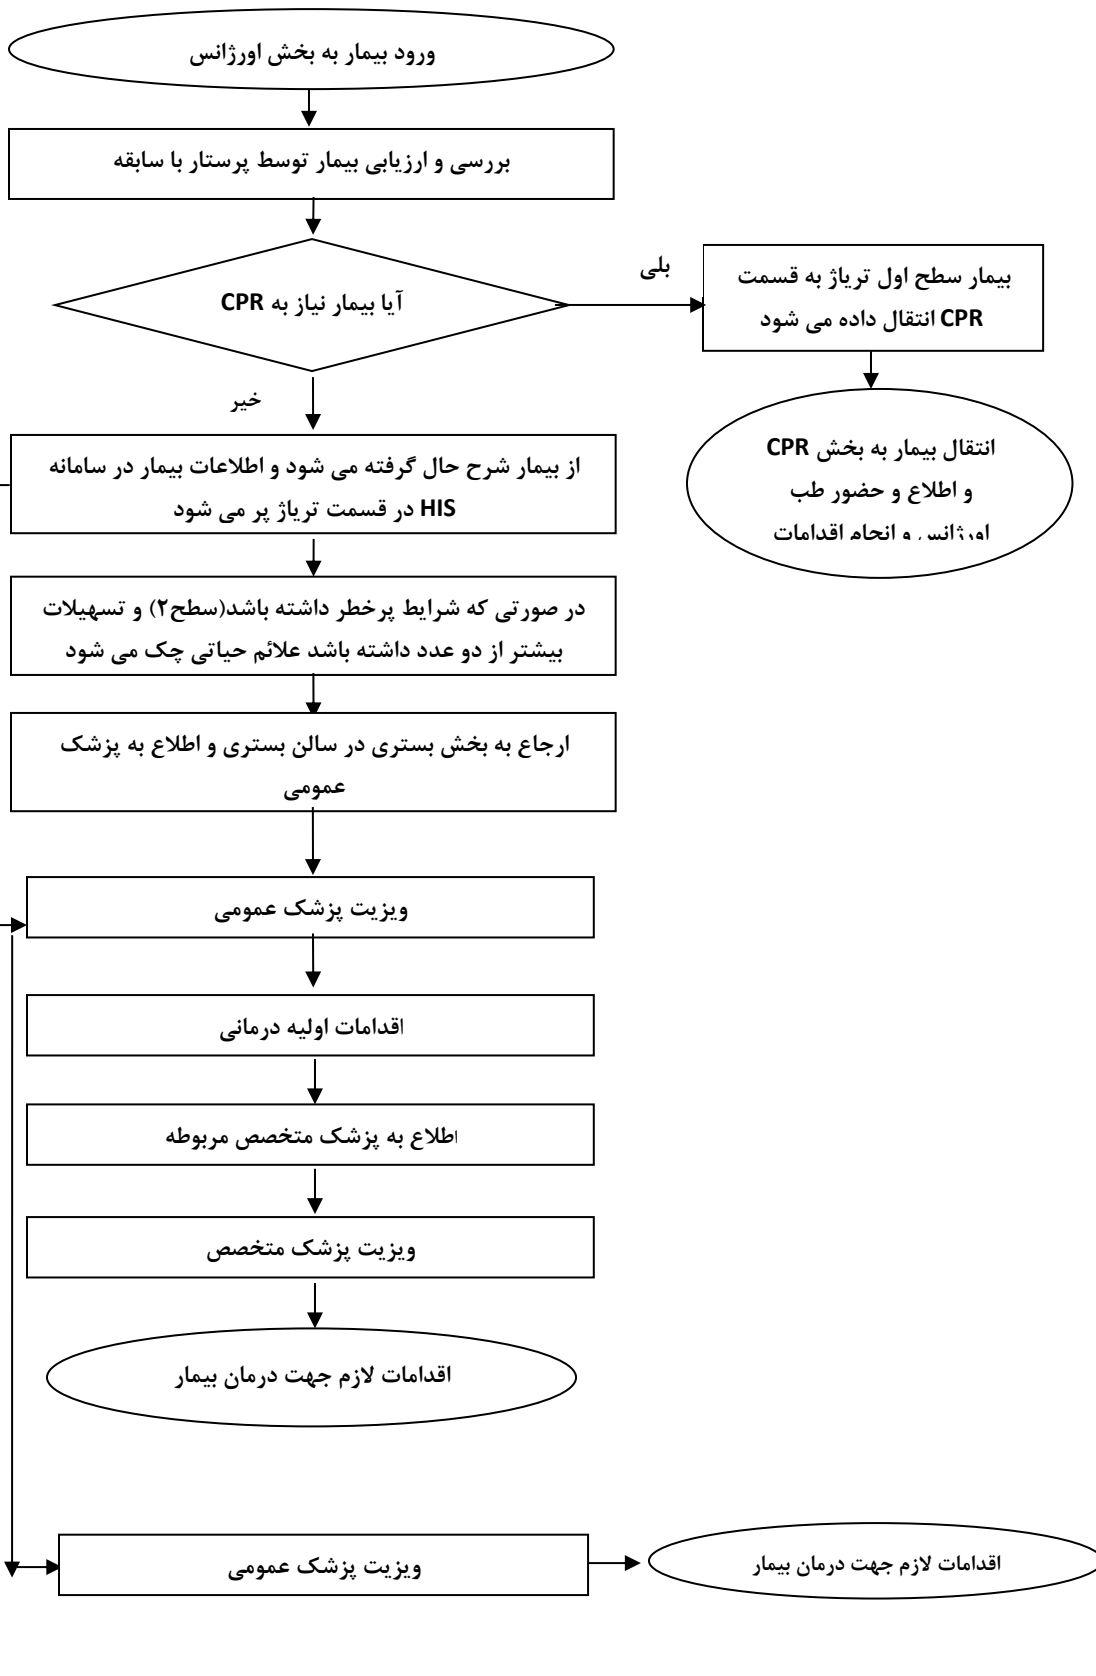

مدت زمان انجام فرآیند: کمتر از ۵ دقیقه  
صاحبان فرآیند: پرسنل اورژانس  
نوع فرآیند: اصلی